


T1=12V Trafo
 N1=Termometer
 T=Isbank termostat
 Y1=Magnetventil
 S1=Kjøling AV/PÅ
 S2=Pumpe AV/PÅ
 M1=Pumpe

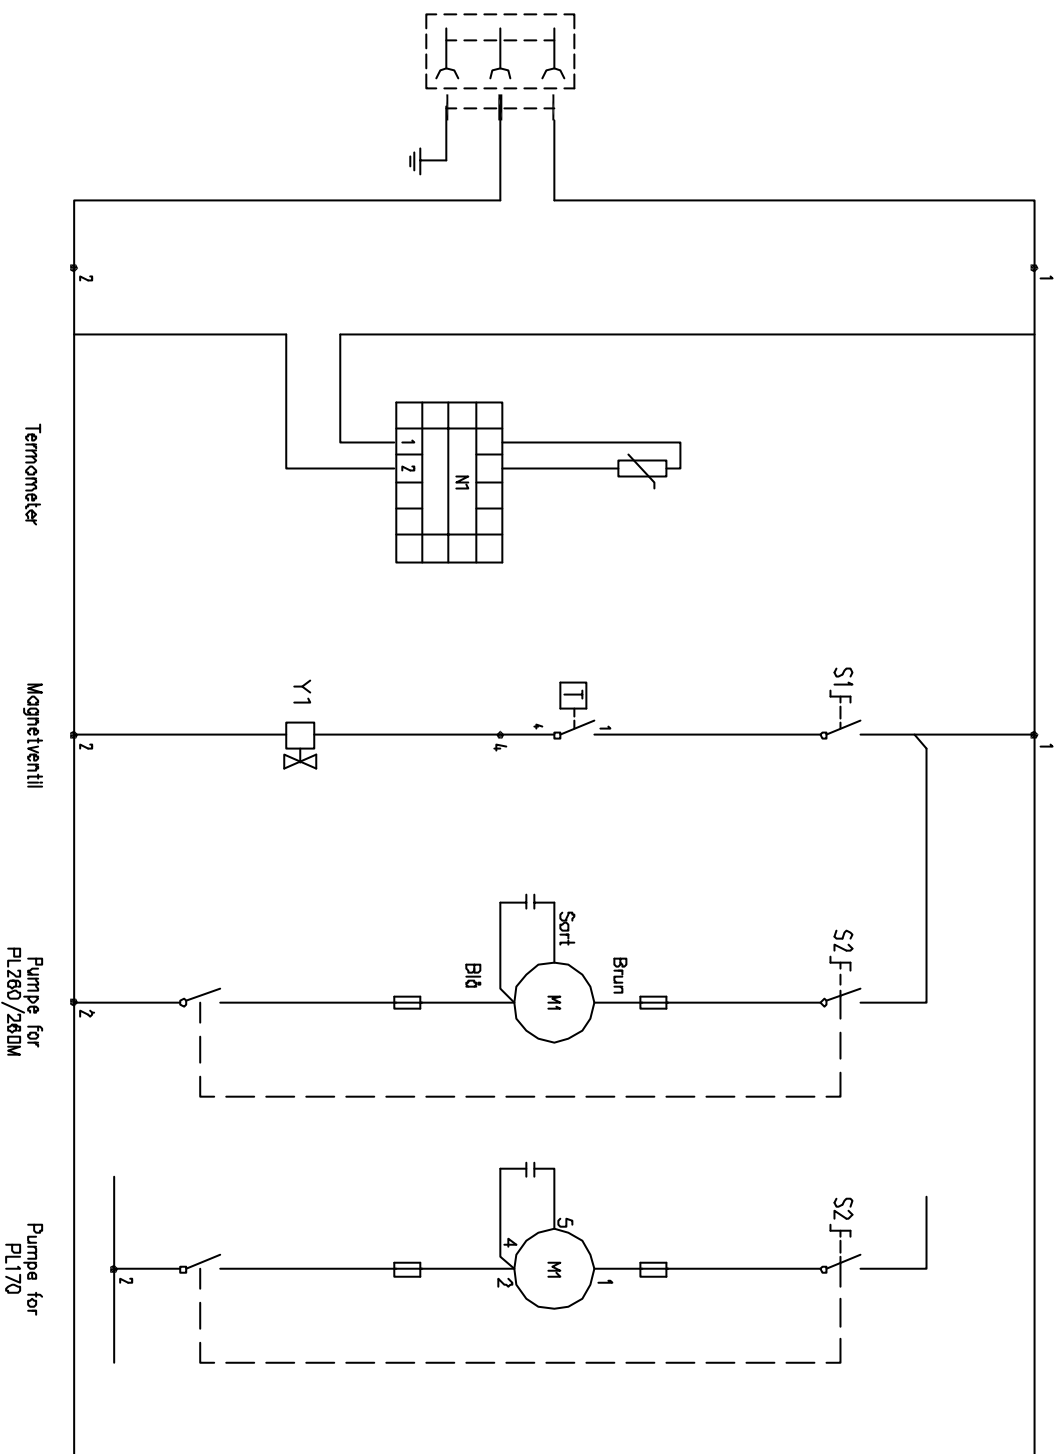

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|---------------------|------------------|--------------|---------|---|-----------------------|----------|---------------------|------------------|----------|
| Anker Consult A.S | Date: 26.11.99 | Konstr./Tegnet: JAN | Tegnet: Goodhart | Nålestokk: - | SOVINOX | Tegnning: ACAS 118-200 | Størrelse: 02.11.2001 | Til: GJN | Gruppe: 118-200-4 A | Sjålforsikret: 1 | Førsk: - |
| | Kontr.: | 18-200-4 | | | | | | | | | |
| SOVINOX VANNKJØLER KOBLINGSSKJEM for type PL170, 260,260M for tilknytning til sentralsystem | | | | | | SOVINOX ST.MARIEGT. 20 1706 SARPSBORG | | | | | |
| Etablert for | | | Etablert av | | | | | | | | |